



Air for life

Instruções de instalação

Sensor de HR sem fios com função boost

Português



Instruções de instalação

Sensor de HR sem fios com função boost



Guardar junto do aparelho

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade, por pessoas com capacidades físicas ou mentais reduzidas e por pessoas com conhecimentos e experiência limitados desde que sejam mantidas sob vigilância ou tenham recebido instruções sobre como utilizar o aparelho em segurança e estiverem conscientes dos possíveis perigos.

As crianças com menos de 3 anos de idade têm de ser mantidas afastadas do aparelho, a menos que sejam mantidas sob vigilância constante.

As crianças entre os 3 e 8 anos de idade só podem ligar/desligar o aparelho, desde que sejam mantidas sob vigilância ou tenham recebido instruções claras sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os possíveis perigos, desde que o aparelho tenha sido colocado e instalado na posição normal de utilização. As crianças entre os 3 e 8 anos de idade não podem inserir a ficha na tomada, nem limpar ou fazer alterações nas definições do aparelho, nem realizar qualquer manutenção no aparelho que normalmente seria responsabilidade do utilizador. As crianças não podem brincar com o aparelho.

Se for necessário um novo cabo de alimentação, encomendar sempre a peça sobresselente à Brink Climate Systems B.V.. Para evitar situações de perigo, uma ligação à rede elétrica danificada só pode ser substituída por um especialista qualificado!

País: PT

Índice

1	Manual de Utilização.	5
1.1	Descrição do Sensor de HR sem fios com função boost.	6
1.2	Volume de entrega.	8
2	Especificações técnicas.	9
2.1	Especificações gerais do produto.	9
2.2	Influências ambientais.	9
2.3	Visão geral dos controlos de operação.	10
3	Montagem.	12
3.1	Instalação de Sensor de HR sem fios com função boost.	12
3.2	Remover o Sensor de HR sem fios com função boost.	13
3.3	Ligar a fonte de alimentação permanente (opção).	14
3.4	Utilizar outro espelho (opção).	16
4	Definição operacional.	17
4.1	Ligação ao transmissor/recetor sem fios (Emparelhamento).	17
4.2	Voltar às definições de fábrica do Sensor de HR sem fios com função boost.	19
4.3	Emparelhar vários sistemas.	19
5	Informações adicionais do Sensor de HR sem fios com função boost.	20
5.1	Emparelhamento de um sensor/controlo remoto adicional.	20
6	Definições.	22
6.1	Sensor de HR geral.	22
6.2	Definições Sensor de HR.	22
7	Amplificador de sinal.	23
8	Resolução de problemas e garantia.	24
8.1	Falha.	24
8.2	Garantia.	24
9	Manutenção.	25
9.1	Manutenção.	25
9.2	Substituir a pilha.	25
10	Declaração de Conformidade.	26
11	Eliminação e reciclagem.	27

1 Manual de Utilização

Caro cliente,

obrigado por ter adquirido o Sensor de HR sem fios com função boost. Este manual de utilização e de instalação contém todas as informações necessárias para se familiarizar rapidamente com o produto. Leia atentamente estas informações antes de utilizar o produto. Este manual de utilização destina-se ao instalador e ao utilizador final do Sensor de HR sem fios com função boost.

Guarde este manual. Para mais informações ou para encomendar manuais, contactar:

Brink Climate Systems B.V.
Caixa postal 11
NL-7950 AA, Staphorst, Países Baixos
T: +31 (0) 522 46 99 44
F: +31 (0) 522 46 94 00
E: info@brinkclimatesystems.nl
www.brinkclimatesystems.nl

1.1 Descrição do Sensor de HR sem fios com função boost

Uso previsto e não previsto

Este manual é relativo ao Sensor de HR sem fios com função boost (Ver C na imagem abaixo).

O Sensor de HR sem fios com função boost só deve ser usado em combinação com produtos aprovados pela Brink Climate Systems B.V..

O Sensor de HR sem fios com função boost só pode ser utilizado com uma unidade de recuperação de calor (HRU) equipada com uma ligação USB e onde os vários componentes estão equipados com versões de software específicas:

- Versão do software do dispositivo HRU a partir de S2 → Versão S2.01.24 ou superior.
- Versão do software do dispositivo HRU a partir de S3 → Versão S3.01.03 ou superior.
- Versão do software do transmissor/recetor sem fios e do(s) sensor(es)/controlo(s) remoto(s) → S1.01.15 ou superior.

As versões de software no dispositivo HRU podem ser verificadas através da interface do utilizador ou consultando o manual de instalação relevante do dispositivo. O dispositivo HRU pode ser atualizado utilizando a pen USB e as instruções fornecidas com o transmissor/recetor sem fios.

A Brink Climate Systems B.V. tem disponíveis uma série de sensores/controlos remotos que se ligam a uma unidade de recuperação de calor (HRU) através de um transmissor/recetor sem fios (F). Esta série é composta por 5 tipos de sensores/controlos remotos sem fios (A-E). O controlo remoto (A, B ou C) indica quando o(s) filtro(s) precisa(m) de ser substituído(s)/limpo(s) ou quando há uma falha no sistema de ventilação.

Opcionalmente, está disponível um amplificador de sinal. Este amplificador tem de ser instalado quando o sinal tem de percorrer distâncias longas dentro da casa/habitação, em casas com elevado isolamento ou em situações em que são utilizados materiais que interferem com o sinal. Durante a fase de projeto, prever a instalação deste amplificador de sinal.

O dispositivo HRU ligado é acionado premindo um dos botões do Sensor de HR sem fios com função boost. Para explicação sobre os botões do Sensor de HR sem fios com função boost, consultar → [Visão geral dos controlos de operação](#) -> página 10.

O Sensor de HR sem fios com função boost tem de ser sempre utilizado em conjunto com um transmissor/recetor sem fios no dispositivo HRU; é possível uma combinação de vários sensores/controlos remotos num transmissor/recetor sem fios.


No total, pode emparelhar-se uma combinação máxima de 12 sensores/controlos remotos a 1 emissor-recetor (máx. 4 controlos/máx. 4 sensores de CO₂ e máx. 4 sensores de humidade).

Aviso


Um controlo remoto com um sensor de CO₂ incorporado é visto pelo dispositivo HRU ligado como um sensor de CO₂ e um controlo com um sensor de humidade incorporado é visto como um sensor de humidade (HR).

Se um ou mais sensores de CO₂ estiverem emparelhados com o dispositivo HRU, então a ventilação do dispositivo é realizada de acordo com as condições definidas no dispositivo HRU pelo(s) sensor(es) de CO₂ ligado(s).

Se forem utilizados vários sensores, o sensor que solicitar o nível de ventilação mais alto tem prioridade; se forem utilizados vários controlos remotos, o nível de ventilação utilizado mais recentemente tem precedência.

Quando o modo de férias () é ativado (se disponível), o controlo de humidade/CO₂ (se aplicável) não está operacional! O controlo de CO₂ também não está operacional na posição 3 de um interruptor de 3 posições e no modo boost num sensor de HR com função boost.

Os caudais de ar associados às definições de ventilação têm de ser sempre definidos no dispositivo HRU emparelhado. Consultar o manual de instalação do dispositivo HRU ligado para obter as definições de ventilação...

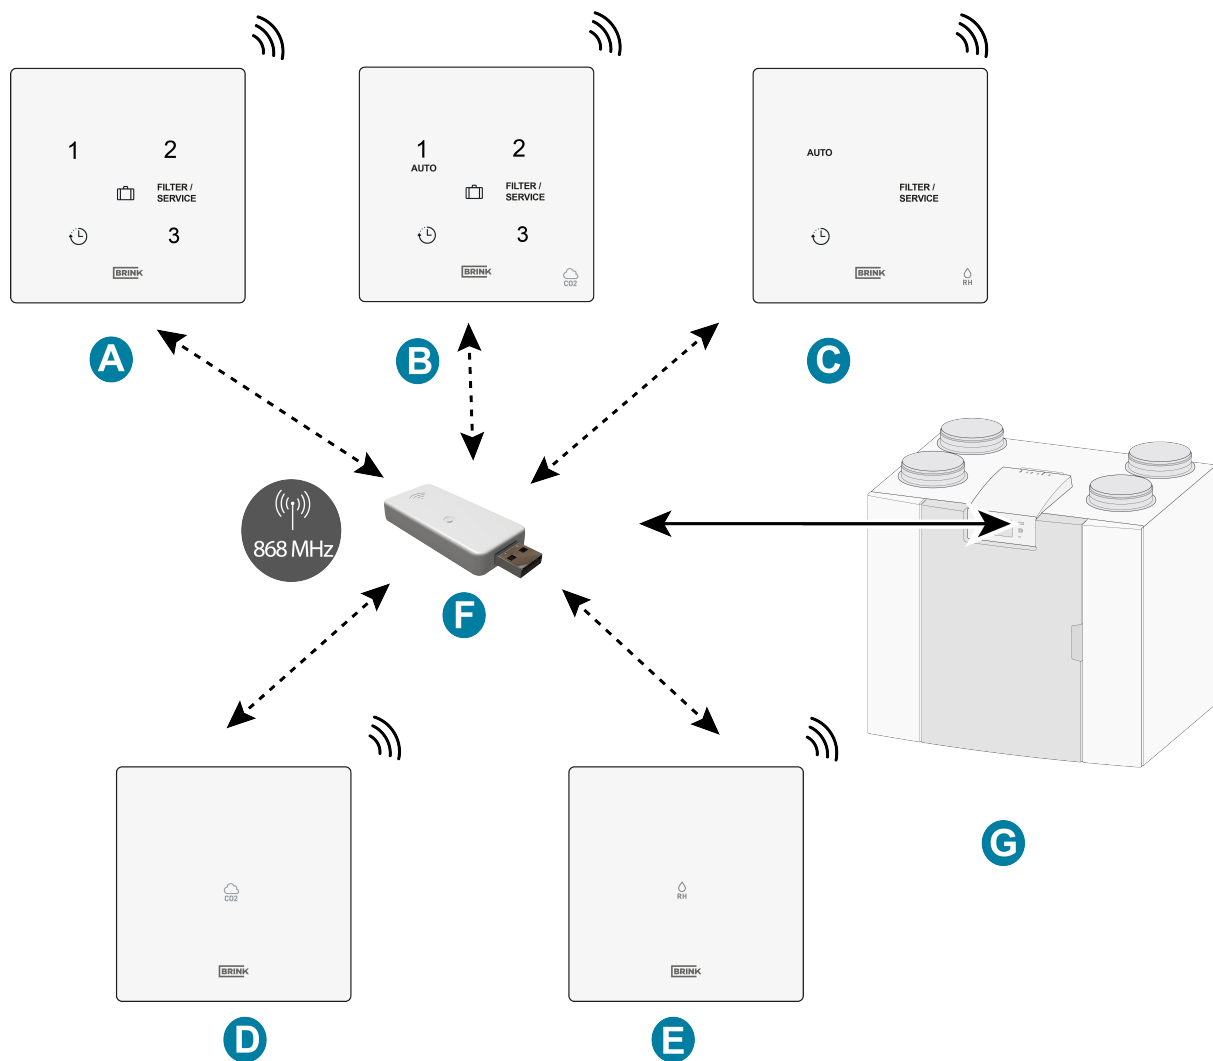



- A. Interruptor de 3 posições sem fios
- B. Sensor de CO₂ sem fios com interruptor de 3 posições
- C. Sensor de HR sem fios com função boost
- D. Sensor de CO₂ sem fios
- E. Sensor de HR sem fios
- F. Transmissor/recetor sem fios
- G. Dispositivo com ligação USB (por exemplo, tipo de dispositivo HRU Flair)

1.2 Volume de entrega

Verificar se o Sensor de HR sem fios com função boost entregue está completo e não está danificado.

O volume de entrega do Sensor de HR sem fios com função boost inclui os seguintes componentes:

1. Sensor de HR sem fios com função boost
2. Espelho
3. Suporte de parede
4. Parafusos de montagem (2x) e buchas (2x)
5. Guia breve com código QR para o manual online



O volume de entrega não inclui a fonte de alimentação permanente disponível como opção, que pode ser encomendada com o número de peça 532924 à Brink.

2 Especificações técnicas

2.1 Especificações gerais do produto

Descrição do produto

Nome: Sensor de HR sem fios com função boost

Especificações técnicas do produto

Tensão de funcionamento: 3 V

Classe de proteção: IP21

Tipo de pilha: CR2032.MRF Lítio (marca preferencial Renata ou Panasonic CR-2032/BS)

Não aplicável se for utilizada uma fonte de alimentação permanente!

Desempenho da pilha: **O desempenho da pilha deteriora-se drasticamente quando não é possível estabelecer uma ligação ao transmissor/recetor sem fios no dispositivo HRU!**

Por exemplo, fora de alcance ou removido da ranhura USB. Retirar a pilha antes de guardar o sensor/controlo.

Frequência: 868 MHz

Cor: RAL 9010 (Branco)

Condições ambientais

Temperatura ambiente: 0 °C a 50 °C

Temperatura de armazenamento: -20 °C a 60 °C

Humidade: 0 % a 90 %

Outros: Apenas para utilização no interior


Alcance: 300 m (campo aberto; 1 metro de altura)

2.2 Influências ambientais

Para um funcionamento correto, o Sensor de HR sem fios com função boost tem de ser colocado e utilizado num espaço com as condições ambientais corretas. O Sensor de HR sem fios com função boost só pode ser montado em espaços interiores, mas não perto de uma fonte de calor, de um radiador ou num ambiente extremamente húmido. O Sensor de HR sem fios com função boost não pode ser exposto à radiação direta do calor (luz solar). O Sensor de HR sem fios com função boost não pode ser instalado perto de um campo magnético. Tal pode danificar os componentes internos.

2.3 Visão geral dos controlos de operação


O Sensor de HR sem fios com função boost tem quatro botões (capacitivos) (dois visíveis e dois não visíveis). Cada botão está equipado com um LED (branco)

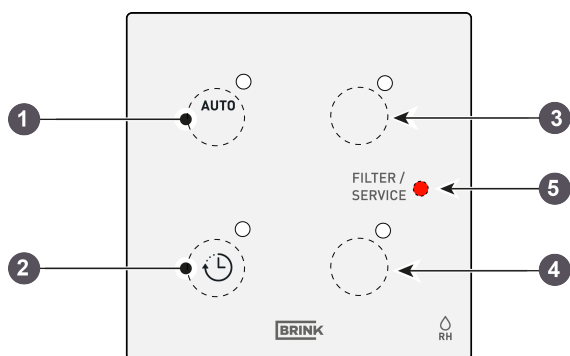

1. Botão 1 - Posição de ventilação automática de acordo com o sensor de humidade incorporado
2. Botão 2 - Função boost
3. Botão 3 - Não visível, mas disponível para definir o "ID do nó"
4. Botão 4 - Não visível, mas disponível para definir o "ID do nó"
5. LED de indicação de filtro/falha (vermelho)


Botão 1 (auto)

Quando o botão 1 é acionado, o dispositivo HRU é definido para o nível de ventilação 1 (ventilação básica durante a ausência) ou o dispositivo HRU ventila automaticamente de acordo com os requisitos definidos para o sensor de humidade incorporado. O LED branco junto ao botão 1 pisca uma vez como confirmação de que o "botão foi premido".




Botão 2/Boost (🕒)

Quando o botão 2 é acionado, o dispositivo HRU funcionará durante 30 minutos no nível de ventilação 3 (função boost) e depois voltará à posição de ventilação anterior. O LED branco junto ao botão 2 pisca uma vez como confirmação de que o "botão foi premido".




Botão 3 e 4

Quando os botões 3 e 4 (não visíveis) são acionados para um ID DO NÓ (ver → [Ligação ao transmissor/recetor sem fios \(Emparelhamento\)](#) -> página 17) o LED branco junto a estes botões pisca uma vez como confirmação de que o "botão foi premido".



LED de filtro/falha

Este LED vermelho indica quando o(s) filtro(s) tem(têm) de ser limpo(s)/substituído(s) ou quando ocorreu uma falha no dispositivo HRU ligado.




Notificação do filtro

O(s) filtro(s) do dispositivo HRU ligado ao Sensor de HR sem fios com função boost têm de ser limpos ou substituídos quando o LED vermelho do Sensor de HR sem fios com função boost se acender.

No caso do Sensor de HR sem fios com função boost alimentado a pilhas: O LED acende-se durante 300 segundos quando qualquer botão é premido (Sensor de HR sem fios com função boost com alimentação a pilhas).

No caso do Sensor de HR sem fios com função boost alimentado pela rede elétrica (opcional): O LED acende-se continuamente.

A notificação do filtro não pode ser reposta através do Sensor de HR sem fios com função boost. Consultar o manual do dispositivo HRU ligado ao Sensor de HR sem fios com função boost para repor a notificação do filtro.



6 = LED de notificação do filtro


Notificação de falha

Se houver uma falha no dispositivo HRU ligado ao Sensor de HR sem fios com função boost, o LED vermelho no Sensor de HR sem fios com função boost pisca com uma frequência de 1 Hz (a cada segundo).

No caso do Sensor de HR sem fios com função boost alimentado a pilhas: O LED pisca durante 300 segundos quando qualquer botão é premido (Sensor de HR sem fios com função boost com alimentação a pilhas).

No caso do Sensor de HR sem fios com função boost alimentado pela rede elétrica (opcional): O LED pisca continuamente.

Verificar as instruções de instalação do dispositivo HRU ligado ao Sensor de HR sem fios com função boost para a resolução de problemas relativos às notificações de falha indicadas no Sensor de HR sem fios com função boost.




6 = LED de indicação de falha (pisca a 1 Hz)

Perda de ligação

Quando o Sensor de HR sem fios com função boost perde a ligação com o emissor-recetor USB, o LED de falha também pisca.

O LED pisca 3 vezes, 0,5 segundos aceso e 60 segundos apagado, ou pisca durante 300 segundos se for acionado qualquer um dos botões (Sensor de HR sem fios com função boost com alimentação a pilhas).

As notificações do filtro e de falha são anuladas.



6 = LED (pisca, 0,5 aceso - 60 s apagado)

3 Montagem

3.1 Instalação de Sensor de HR sem fios com função boost

Realizar o **passo 1** ao **passo 4** para instalar o Sensor de HR sem fios com função boost. Nesta secção é apresentado um exemplo de um interruptor de 3 posições sem fios; outros sensores/controlos remotos são instalados da mesma forma.

Passo 1

O suporte de parede pode ser fixado a uma caixa elétrica embutida (\varnothing 55 mm) ou pode ser montado diretamente na parede com a fita adesiva de dupla face fornecida. A montagem numa caixa elétrica é necessária quando é utilizada uma fonte de alimentação permanente (opção), consultar → [Ligar a fonte de alimentação permanente \(opção\)](#) -> página 14.


O Sensor de HR sem fios com função boost deve ser colocado a uma altura de aprox. 1,65 m acima do chão.

- Aparafusar ou colar o suporte de parede à parede na posição correta.



Aviso

A seta no suporte de parede tem de apontar para cima!

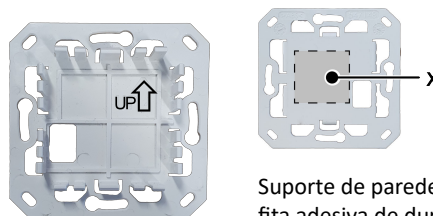

Suporte de parede traseiro com fita adesiva de dupla face para posicionamento


Passo 2

Remover a tira de isolamento de plástico da pilha.



Passo 3

Encaixar o Sensor de HR sem fios com função boost (A) juntamente com o espelho fornecido (B) no suporte de parede (C).

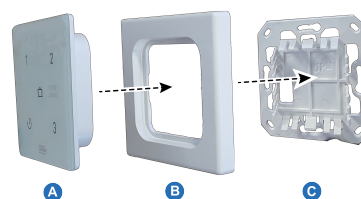

Depois de montar o Sensor de HR sem fios com função boost no suporte de parede, retirar a película de proteção na parte da frente.



Passo 4

Quando o Sensor de HR sem fios com função boost estiver instalado na parede, o transmissor/recetor sem fios* pode ser colocado na porta USB do dispositivo HRU que precisa de ser ligado ao Sensor de HR sem fios com função boost. Para ligar o transmissor/recetor sem fios ao dispositivo HRU, consultar → [Ligação ao transmissor/recetor sem fios \(Emparelhamento\)](#) -> página 17 .



** O transmissor/recetor sem fios não está incluído no âmbito de fornecimento do Sensor de HR sem fios com função boost e tem de ser encomendado separadamente!*


i Aviso

Assim que o sensor/controlo remoto sem fios for alimentado, os 5 LED do sensor/controlo remoto começarão a piscar.

3.2 Remover o Sensor de HR sem fios com função boost

Para remover o Sensor de HR sem fios com função boost do suporte de parede: Segurar a parte da frente do Sensor de HR sem fios com função boost pelas extremidades e puxá-lo cuidadosamente para fora do suporte.

Nesta secção é apresentado um exemplo de um interruptor de 3 posições sem fios, mas outros sensores/controlos sem fios são removidos do suporte de parede da mesma forma.

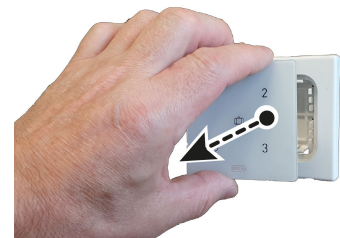

3.3 Ligar a fonte de alimentação permanente (opção)

A fonte de alimentação permanente opcional pode ser encomendada junto da Brink sob o código de artigo 532924. Ao utilizar a fonte de alimentação permanente opcional, o Sensor de HR sem fios com função boost tem de ser instalado numa caixa de parede elétrica embutida (Ø 55 mm).



Perigo

Ao ligar a fonte de alimentação permanente, desligar sempre a alimentação de rede de 230 V!

Passo 1

- Colocar a fonte de alimentação permanente (A) no interior da caixa de parede.
- Ligar a alimentação de rede de 230 V aos conectores cinzentos da fonte de alimentação montados de fábrica. Descarnar um comprimento de cerca de 7 mm do fio.


Passo 2

- Passar os fios vermelho e preto com o conetor verde através do orifício quadrado no suporte de parede (C).
- Aparafusar o suporte de parede à caixa de parede.



Aviso

A seta no suporte de parede tem de apontar para cima!

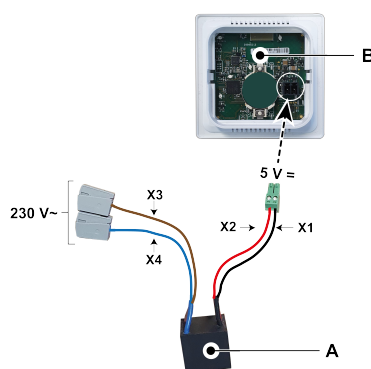


A. Fonte de alimentação permanente (230 VAC/5 VDC)

B. Sensor de HR sem fios com função boost

X1 = Preto
X2 = Vermelho
X3 = Castanho
X4 = Azul

Passo 3

- A remoção da pilha (se montada) não é necessária, mas é recomendada.
- Passar os fios vermelho e preto com o conetor verde através do espelho (B) e ligá-lo ao conetor na parte de trás do Sensor de HR sem fios com função boost (A).
- Encaixar o Sensor de HR sem fios com função boost (A) juntamente com os fios vermelho e preto ligados e o espelho (B) no suporte de parede (C).

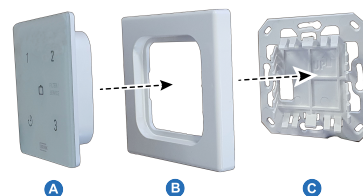

Passo 4

- Depois de montar o Sensor de HR sem fios com função boost no suporte de parede, retirar a película de proteção na parte da frente.
- Voltar a ligar a alimentação de rede de 230 V.



Passo 5

- Quando o Sensor de HR sem fios com função boost estiver instalado na parede, o transmissor/recetor sem fios* pode ser colocado na porta USB do dispositivo HRU a ligar ao Sensor de HR sem fios com função boost. Para ligar o transmissor/recetor sem fios ao dispositivo HRU, consultar → [Ligação ao transmissor/recetor sem fios \(Emparelhamento\)](#) -> página 17



** O transmissor/recetor sem fios não está incluído no âmbito de fornecimento do Sensor de HR sem fios com função boost e tem de ser encomendado separadamente!*




Aviso

Assim que o sensor/controlo remoto sem fios for alimentado, os 5 LED do sensor/controlo remoto começarão a piscar.


3.4 Utilizar outro espelho (opção)

O Sensor de HR sem fios com função boost é composto por um suporte de parede (C), um espelho (B) e o controlo sem fios (A). O suporte de parede (C) foi concebido de modo a permitir a utilização de uma grande variedade de espelhos de outros fornecedores.

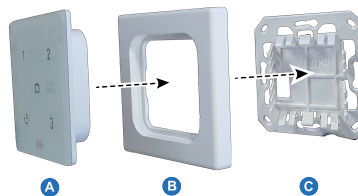

Os produtos são fornecidos com o espelho Brinkpor defeito. Este espelho pode ser substituído por outros de outras marcas e séries. O aspeto e as tolerâncias variam consoante o fabricante. Em vez do espelho padrão, podem ser utilizados os seguintes tipos de espelhos:

- A. Gira - System 55
- B. Busch Jaeger Balance/Reflex SI
- C. Jung AS
- D. Siemens Delta
- E. Berker S.1
- F. Merten System M

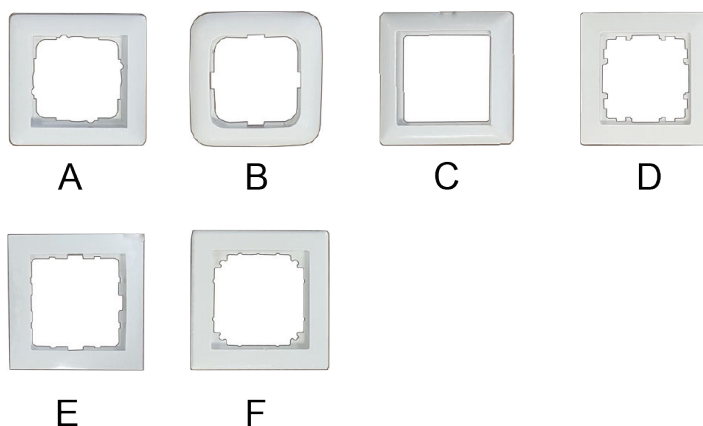

Os espelhos alternativos acima referidos não estão incluídas na gama de fornecimento da Brink!

4 Definição operacional


4.1 Ligação ao transmissor/recetor sem fios (Emparelhamento)

Quando o Sensor de HR sem fios com função boost é instalado e o transmissor/recetor sem fios é colocado no dispositivo HRU (ver imagem à direita), os dois podem ser interligados (emparelhamento).

No caso de um dispositivo HRU com display, o símbolo USB (🔌) é visível como confirmação de que o transmissor/recetor sem fios foi "reconhecido". No caso de um dispositivo HRU sem display, este símbolo USB será visível na aplicação. Se o símbolo USB não for visível, o dispositivo HRU está provavelmente equipado com uma versão de software anterior a julho de 2022 e não é possível ligar o Sensor de HR sem fios com função boost.

Seguir os passos descritos abaixo.

Nota: No caso do Sensor de HR sem fios com função boost alimentado a pilhas, os LED apagam-se automaticamente após 300 segundos para conservar a energia da pilha. Depois de tocar em qualquer botão, os LED voltam a acender-se.

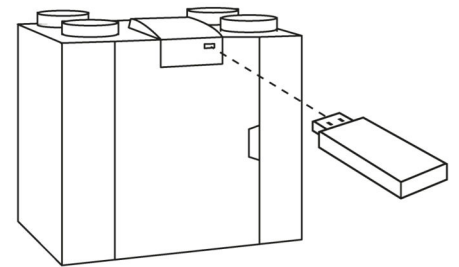


Passo 1

Alimentar o dispositivo HRU com corrente.

Passo 2

Premir continuamente o botão de emparelhamento do transmissor/recetor sem fios entre 3 e 10 segundos.

O LED verde no transmissor/recetor sem fios começa a piscar (1 vez por segundo). O modo de emparelhamento está ativo durante 10 minutos.

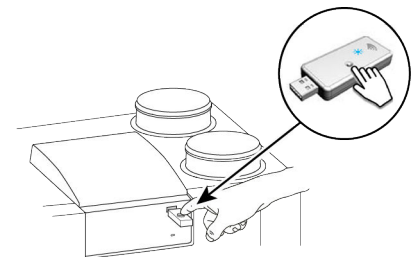


Passo 3

Premir continuamente o botão de emparelhamento entre 3 e 10 segundos na parte de baixo do controlo (através de um pequeno orifício), por exemplo, com a extremidade de um clipe de papel. Ao premir o botão, deve ouvir-se um "clique".

O emparelhamento é ativado quando os 4 LED se acendem sucessivamente (0,5 s acesos, acendendo-se o seguinte quando o anterior se apaga).

O emparelhamento é desativado quando o LED vermelho está aceso durante dois segundos.

Se o emparelhamento falhar, repor as definições de fábrica no Sensor de HR sem fios com função boost e tentar emparelhar novamente o Sensor de HR sem fios com função boost. Ou consultar → [Amplificador de sinal](#) -> página 23




Passo 4

Escolher em que número o Sensor de HR sem fios com função boost vai ser registado, configurando um "ID DO NÓ"; premir qualquer um dos quatro botões do Sensor de HR sem fios com função boost.

Por exemplo, premir o botão 2, o LED 2 piscará uma vez.

Ao emparelhar vários sensores/controlos remotos com o dispositivo HRU, premir um botão para o "ID DO NÓ" que ainda não tenha sido emparelhado. Este ID tem de ser único para cada sensor. O número do botão corresponde ao número do acessório emparelhado no menu do dispositivo HRU. Se o emparelhamento não for bem sucedido, voltar ao passo 3. Além disso, verificar o transmissor/recetor sem fios.

Para parar o modo de emparelhamento: Premir brevemente o botão de emparelhamento do transmissor/recetor sem fios (1 segundo). O LED verde do transmissor/recetor sem fios deixará de piscar.



i Aviso

Desativar sempre o modo de emparelhamento no transmissor/recetor sem fios imediatamente após o emparelhamento.

i Aviso

Se um sensor/controlo remoto sem fios estiver registado com um ID DO NÓ existente, o primeiro sensor/controlo remoto registado será substituído. Assegurar que todos os sensores/controlos remotos emparelhados têm o seu ID DO NÓ único.

A ativação do sensor/controlo remoto e os caudais de ar associados às definições de ventilação devem ser sempre definidos no dispositivo HRU emparelhado. Esta operação não pode ser feita no Sensor de HR sem fios com função boost.


Consultar o manual de instalação do dispositivo HRU ligado para mais instruções.

4.2 Voltar às definições de fábrica do Sensor de HR sem fios com função boost

É possível repor as definições de fábrica do transmissor/recetor sem fios e do(s) sensor(es)/controlo(s) remoto(s):


Reposição de fábrica do controlo

- Premir continuamente o botão de emparelhamento (por exemplo, com a ponta de um clipe de papel) durante mais de 20 segundos. Ao premir o botão, deve ouvir-se um "clique".
- Para confirmar a reposição, os 5 LED piscam duas vezes (0,5 segundos acesos e 5 segundos apagados).
- Todas as informações de emparelhamento foram eliminadas do Sensor de HR sem fios com função boost.

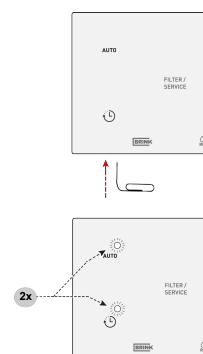

Reposição de fábrica do transmissor/recetor sem fios

- Premir continuamente o botão no transmissor/recetor sem fios durante mais de 20 segundos.
- Para confirmar a reposição, o LED verde do transmissor/recetor sem fios piscará duas vezes.
- Todas as informações de emparelhamento foram eliminadas do transmissor/recetor sem fios.

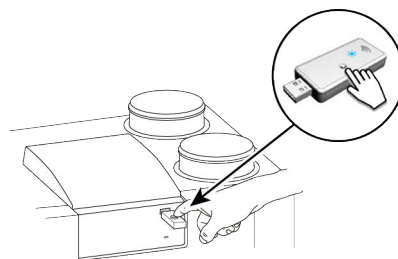

4.3 Emparelhar vários sistemas

Ao emparelhar várias instalações/habitações, assegurar que o emparelhamento dos transmissores sem fios é feita por instalação/habitação e de que apenas um (1) transmissor/recetor sem fios está em modo de emparelhamento de cada vez.

É possível que um transmissor/recetor sem fios em modo de emparelhamento detete e emparelhe com transmissor/recetor(es) sem fios, controlos(s) sem fios e/ou sensor(es) de instalações/habitações diferentes. Para parar o modo de emparelhamento num transmissor/recetor sem fios: Premir o botão de emparelhamento do transmissor/recetor sem fios (1 segundo). O LED verde no dispositivo deixará de piscar.

i Aviso

Desativar sempre o modo de emparelhamento no transmissor/recetor sem fios imediatamente após o emparelhamento.

5 Informações adicionais do Sensor de HR sem fios com função boost

5.1 Emparelhamento de um sensor/controlo remoto adicional

Para ligar controlos remotos ou sensores adicionais ao dispositivo HRU, seguir os passos descritos abaixo.

É apresentado um exemplo de interruptor de 3 posições sem fios.

i Aviso

No caso do Sensor de HR sem fios com função boost alimentado a pilhas, os LED apagam-se automaticamente após 300 segundos para conservar a energia da pilha. Depois de tocar em qualquer botão, os LED voltam a acender-se!


Passo 1

Alimentar o dispositivo HRU com corrente.

Passo 2

Premir continuamente o botão de emparelhamento do transmissor/recetor sem fios entre 3 e 10 segundos.

O LED verde no transmissor/recetor sem fios começa a piscar (1 vez por segundo). O modo de emparelhamento está ativo durante 10 minutos.

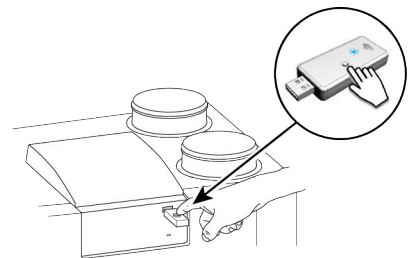


Passo 3

Premir continuamente o botão de emparelhamento entre 3 e 10 segundos na parte de baixo do controlo (através de um pequeno orifício). Quando o botão de emparelhamento é corretamente premido, sente-se um "clique".



O emparelhamento é ativado quando os 4 LED se acendem sucessivamente (0,5 s acesos, acendendo-se o seguinte quando o anterior se apaga).




O emparelhamento é desativado quando o LED vermelho está aceso durante dois segundos.

Se o emparelhamento falhar, repor as definições de fábrica no Sensor de HR sem fios com função boost e tentar emparelhar novamente o Sensor de HR sem fios com função boost. Ou consultar → [Amplificador de sinal](#)
-> página 23




Passo 4

Escolher em que número o sensor vai ser registado, configurando um "ID DO NÓ"; premir qualquer um dos quatro botões do Sensor de HR sem fios com função boost (não usar o botão para férias ). Por exemplo, premir o botão 2; o LED 2 piscará uma vez.

Ao emparelhar vários sensores/controlos remotos com o dispositivo HRU, premir um botão para o "ID DO NÓ" que ainda não tenha sido emparelhado. Este ID tem de ser único para cada sensor. O número do botão corresponde ao número do acessório emparelhado no menu do dispositivo HRU.

Se o emparelhamento não for bem sucedido, voltar ao passo 3. Além disso, verificar o transmissor/recetor sem fios.



Para parar o modo de emparelhamento: Premir brevemente o botão de emparelhamento do transmissor/recetor sem fios (1 segundo). O LED verde do transmissor/recetor sem fios deixará de piscar.

Para as definições do Sensor de HR sem fios com função boost, ver → [Definições](#) -> página 22

Aviso

Desativar sempre o modo de emparelhamento no transmissor/recetor sem fios imediatamente após o emparelhamento.

Aviso

Se um sensor/controlo remoto sem fios estiver registado com um ID DO NÓ existente, o primeiro sensor/controlo remoto registado será substituído. Assegurar que todos os sensores/controlos remotos emparelhados têm o seu ID DO NÓ único.

6 Definições

6.1 Sensor de HR geral

O Sensor de HR sem fios com função boost assegura uma ventilação ótima na habitação, ajustando automaticamente o caudal de ar em função do teor de humidade. O caudal de ar é determinado pelo sensor de humidade que solicita o nível mais elevado.

Dependendo da sensibilidade do sensor de humidade, o Sensor de HR sem fios com função boost ajusta o caudal de ar proporcionalmente entre a definição 1 (definida como baixa) e a definição 3 (definida como alta). As definições realizadas no menu do dispositivo ligado aplicam-se a todos os sensores de humidade ligados.


6.2 Definições Sensor de HR

Após a instalação, o(s) sensor(es) de HR tem(têm) de ser ativado(s) no menu de definições, passo número 7.1, para ligados (ON). Opcionalmente, a sensibilidade do sensor pode ser alterada no passo número 7.2. Para o processo de ajuste do(s) valor(es) no menu de definições do dispositivo Flair, consultar as instruções de instalação.

Passo n.º	Descrição	Definição de fábrica	Intervalo de ajuste
7,1	Sensor de HR	Desligado	Desligado = sensor de HR não ativo Ligado = sensor de HR ativo
7,2	Sensibilidade	0	+2 = sensibilidade máxima 0 = definição padrão -2 = sensibilidade mínima

Verificar o funcionamento do sensor de HR

Selecionar  no ecrã tátil e seguir com  e  para ler o valor do sensor de HR.

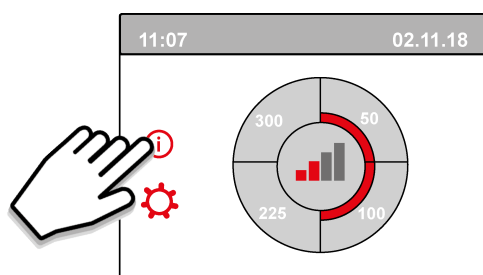

7 Amplificador de sinal

Opcionalmente, está disponível um amplificador de sinal. Este é necessário quando o sinal tem de percorrer distâncias longas dentro da habitação, em casas com elevado isolamento ou em situações em que são utilizados materiais que interferem com o sinal.

Se um sensor/controlo remoto estiver fora do alcance do transmissor/recetor sem fios e não puder ser emparelhado (LED vermelho no controlo ou no sensor), remover o transmissor/recetor sem fios do dispositivo Brink e ligá-lo a um adaptador de smartphone ou a um computador portátil (para fornecer energia ao transmissor/recetor sem fios). Agora, colocar o transmissor/recetor sem fios na mesma divisão que o controlo ou o sensor a emparelhar.

Reiniciar o procedimento de emparelhamento. Se o emparelhamento for bem sucedido, é necessário instalar um amplificador de sinal para aumentar o alcance do sinal do transmissor/recetor sem fios até à localização dos controlos e/ou sensores.

O amplificador de sinal pode ser encomendado junto da Brink com o código de artigo 532715.




Aviso

O amplificador de sinal requer uma fonte de alimentação fixa de 230 V.



Aviso

Emparelhar sempre os sensores e os controlos remotos diretamente com o transmissor/recetor sem fios e não através do amplificador de sinal. O amplificador de sinal não pode ser utilizado para emparelhamento.

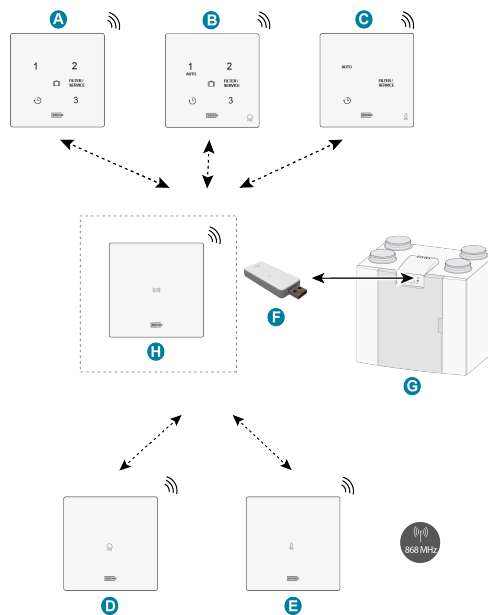

- A. Interruptor de 3 posições sem fios
- B. Sensor de CO₂ sem fios com interruptor de 3 posições
- C. Sensor de HR sem fios com função boost
- D. Sensor de CO₂ sem fios
- E. Sensor de HR sem fios
- F. Transmissor/recetor sem fios
- G. Dispositivo com ligação USB (por exemplo, tipo de dispositivo HRU Flair)
- H. (Opcional) Amplificador de sinal

8 Resolução de problemas e garantia

8.1 Falha

- Ao utilizar sensores/controlos remotos alimentados a pilhas, o dispositivo HRU entrará em estado de falha quando a pilha estiver fraca. A falha desaparece automaticamente após a substituição da pilha.
- Verificar se o dispositivo HRU está no modo de férias, se os sensores de CO₂ ou de HR sem fios não estiverem a funcionar.
- Se existirem problemas com o emparelhamento, consultar → [Amplificador de sinal](#) -> página 23
- Consultar o manual de instalação do dispositivo HRU ligado para outros erros.

8.2 Garantia

"O Sensor de HR sem fios com função boost foi cuidadosamente fabricado pela Brink Climate Systems B.V. e cumpre normas de alta qualidade. A funcionalidade do Sensor de HR sem fios com função boost é garantida por um período de dois anos a partir do momento da entrega. Esta garantia é fornecida de acordo com os Termos e Condições Gerais da Brink Climate Systems B.V., disponíveis para consulta em www.brinkclimatesystems.nl. Em caso de utilização incorreta ou inadequada do Sensor de HR sem fios com função boost e de incumprimento das instruções contidas neste manual de utilização, perde o direito à garantia.

Para efetuar um pedido de garantia, deve comunicá-lo por escrito através de:
Brink Climate Systems B.V.
Caixa postal 11
NL-7950 AA, Staphorst, Países Baixos

Aviso

Não é permitido efetuar quaisquer alterações ao hardware ou ao software do Sensor de HR sem fios com função boost. Tal pode afetar o funcionamento correto do Sensor de HR sem fios com função boost, o que levará à anulação da garantia."

9 Manutenção

9.1 Manutenção

Limpar regularmente o Sensor de HR sem fios com função boost com um pano macio.



Aviso

Nunca usar água e/ou líquido (de limpeza) no Sensor de HR sem fios com função boost.

9.2 Substituir a pilha

(Não aplicável quando se utiliza a fonte de alimentação permanente opcional).

Substituir a pilha pelo tipo correto de pilha CR2032.MRF da marca Renata (ou Panasonic CR-2032/BS).


Prestar atenção à posição da pilha! A marcação "+" deve estar sempre legível após a inserção da pilha.

Para substituir a pilha, retirar o Sensor de HR sem fios com função boost do suporte de parede, consultar → [Remover o Sensor de HR sem fios com função boost](#) -> página 13.




Aviso

Substituir a pilha pelo menos uma vez a cada 2 anos para evitar falhas.



A



B

- A. Parte da frente Sensor de HR sem fios com função boost
- B. Parte de trás Sensor de HR sem fios com função boost

10 Declaração de Conformidade

Esta declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

Fabricante: Brink Climate Systems B.V.
Morada: Caixa postal 11
NL-7950 AA, Staphorst, Países Baixos
Produto: Sensor de HR sem fios com função boost

O produto acima descrito está em conformidade com as seguintes diretivas:

◆ 2014/53/UE (Diretiva CEM)

O produto descrito acima foi testado de acordo com as seguintes normas:

◆ EN 301 489-3: V2.1.1:2019-03
◆ EN 300 220-2: V3.2.1:2018-06
◆ ETSI EN 300 220-1: V3.1.1 (2017-02)
◆ EN 62479: 2010
◆ EN 60669-2-5: 2016
◆ EN 60669-2-1: 2004 + A1:2009
◆ EN 50428: 2005 + A1:2007 + A2:2009

Certificado de exame de tipo UE 40056587; Instituto de Testes e Certificação VDE (0366).

Staphorst, 15-04-2023



A. Hans
Diretor Executivo

11 Eliminação e reciclagem



Não eliminar juntamente com o lixo doméstico!

Segundo a Lei sobre a Eliminação de Resíduos, os seguintes componentes devem ser entregues num ponto de recolha adequado, para uma eliminação e valorização respeitadoras do ambiente:

- Aparelho antigo
- Peças de desgaste
- Componentes avariados
- Resíduos de equipamento elétrico e eletrónico
- Fluidos e óleos perigosos para o ambiente

Respeitador do ambiente significa separar por grupos de materiais para uma possibilidade de reutilização máxima das matérias-primas com o menor impacto possível sobre o ambiente.

1. Elimine as embalagens de cartão, os plásticos recicláveis e os materiais de enchimento de plástico de forma ecológica através dos respetivos sistemas de reciclagem ou dos centros de reciclagem.
2. Respeite os regulamentos nacionais e locais.



Air for life

Brink Climate Systems B.V.

Wethouder Wassebaliestraat 8, NL-7951SN Staphorst

T: +31 (0) 522 46 99 44

E: info@brinkclimatesystems.nl

www.brinkclimatesystems.nl